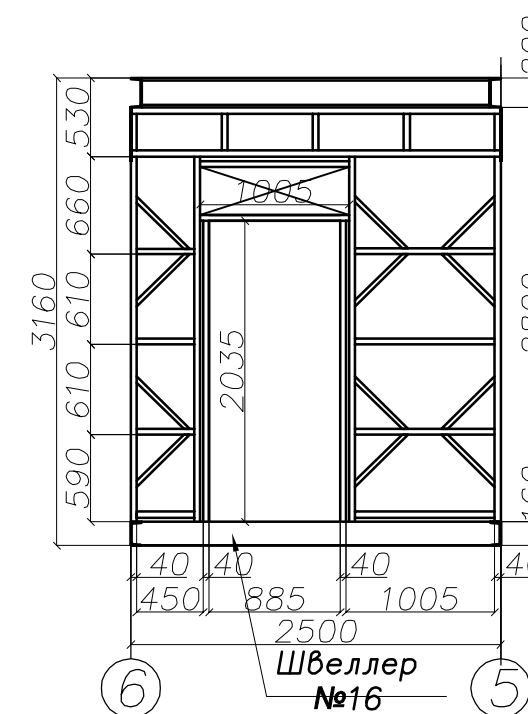
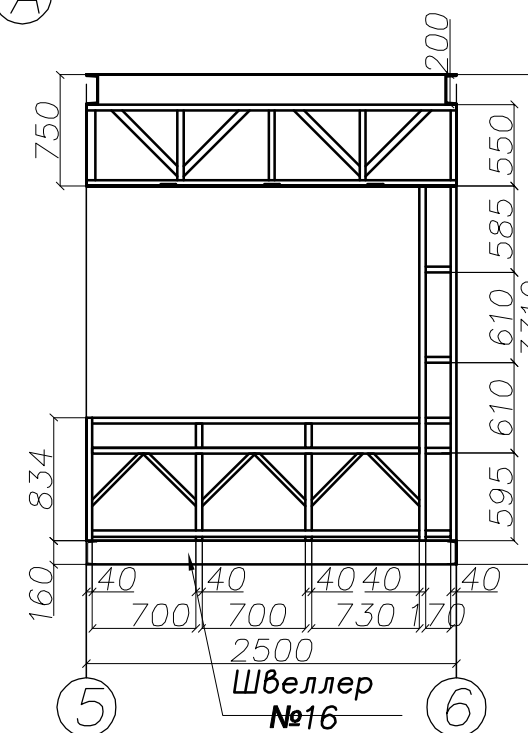
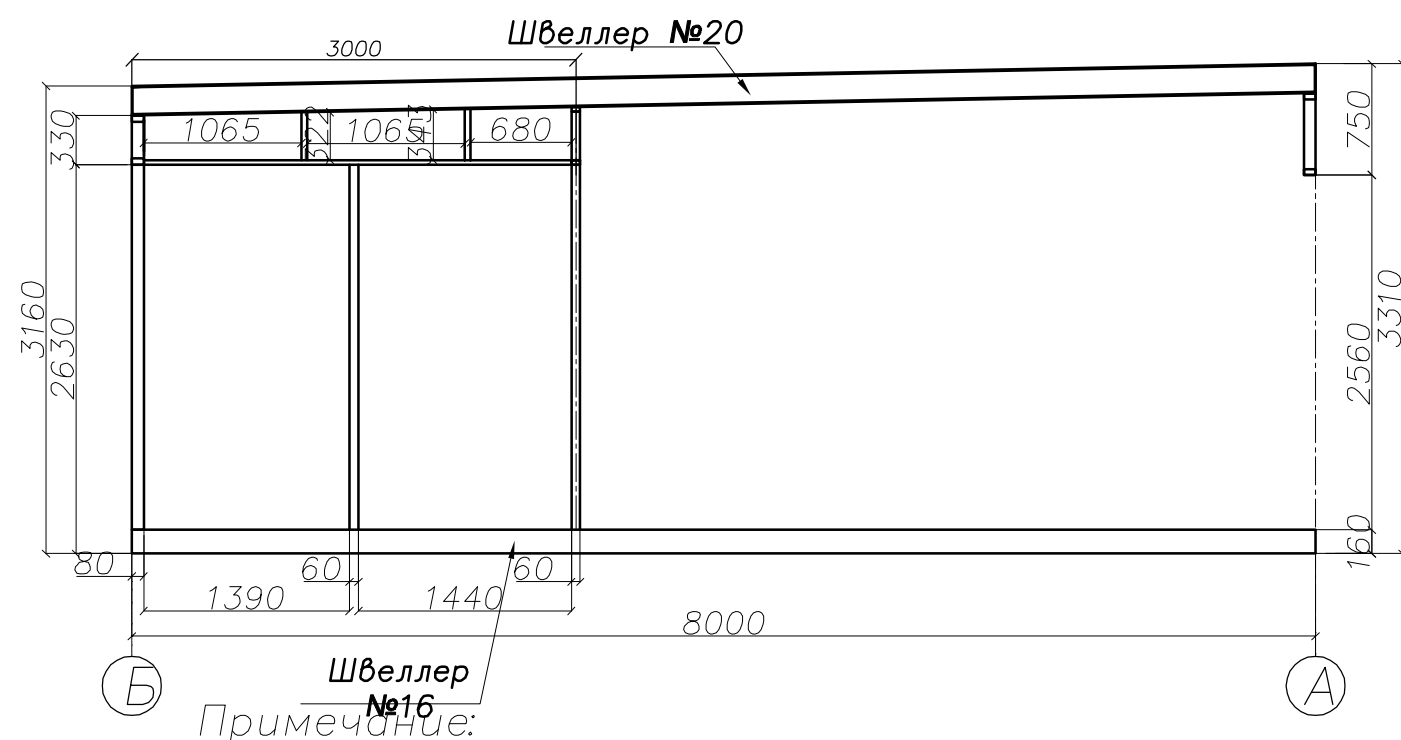
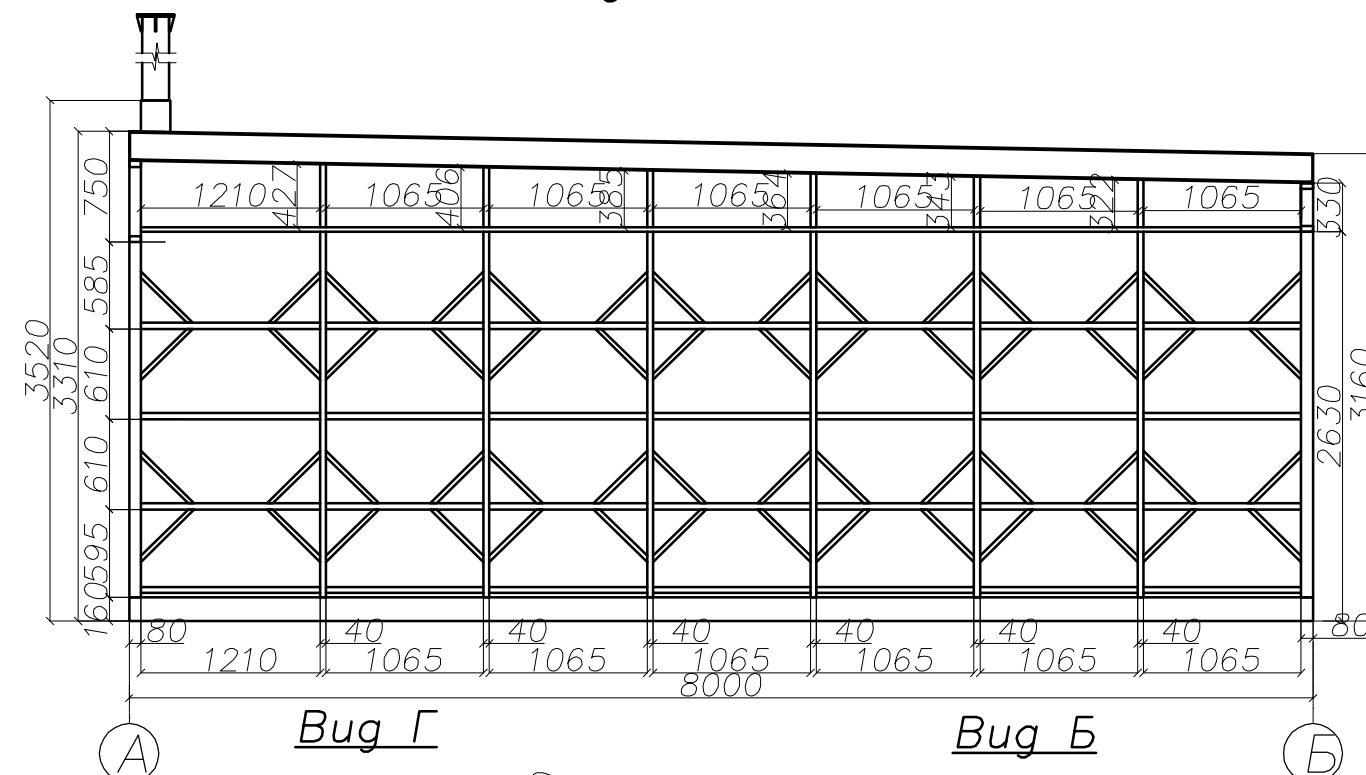


Bug B

Примечание: **№16**

1. МК здания состоит из четырех отдельно изготавливаемых блоков, размерами в плане 2500х8000 мм.
Наружные стеновые металлические конструкции – труба прямоугольная 80х40х5 по ГОСТ 8645–68.
Внутренние стеновые металлические конструкции – труба прямоугольная 60х30х5 по ГОСТ 8645–68.
2. Изготовление и монтаж металлоконструкций выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 23118–99 «Конструкции стальные строительные» (совместно с СП 53–101–98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»).
3. Заводские соединения сварные. Сварка полуавтоматическая в среде

						Ст(2+2)Т15(90°)+Ст4 – S100 – КМ		
						Автозаправочная станция		
						АЗС модификации		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Куценко Г.С.				Ст(2+2)Т15(90°)+Ст4 – S100”	14	
Утвердил		Соколов А.Б.				Развертки по осям блока №5		